


## HPLC of 459-86-9

|       |             |        |                            |
|-------|-------------|--------|----------------------------|
| 样品名称  | MJ-392-T    | 采集者    | System                     |
| 样品类型  | 未知          | 采集时间   | 2023/11/24 9:10:34 CST     |
| 瓶号    | 14          | 采集方法   | 15min通用方法214mm254mm        |
| 进样次数  | 1           | 处理日期   | 2023/11/24 9:47:08 CST     |
| 进样体积  | 3.00ul      | 处理方法   | 100                        |
| 运行时间  | 15.0Minutes | 通道名称   | W0996 254.0nm1.2           |
| 样品组名称 | 121         | 处理通道名称 | W0996.PDA.254.0nm1.2(干1.2) |

总离子色谱图

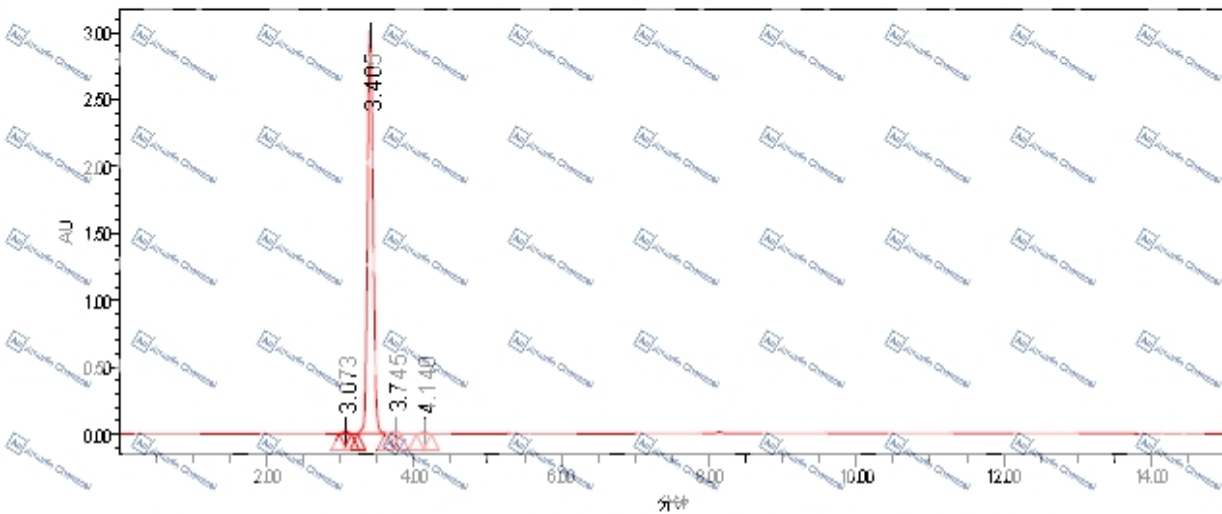

— 样品名称MJ-392-T,样品瓶11; 进样1; 通道W0996 254.0nm1.2,采集日期2023/11/24 9:10:34 CST

处理通道 W0996 PDA 254.0nm1.2(干1.2)

| 峰号 | 保留时间 (分钟) | 面积      | % 面积  | 峰高      |
|----|-----------|---------|-------|---------|
| 1  | 3.073     | 93261   | 0.58  | 19119   |
| 2  | 3.405     | 1593089 | 98.41 | 3021440 |
| 3  | 3.745     | 68874   | 0.42  | 18254   |
| 4  | 4.140     | 69882   | 0.59  | 17764   |

\*For laboratory or manufacturing use only, not for drug, food and household use.

\* If you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)